

66kV1号BPD白相 結露防止器取付け状況



66kV1号BPD外観
(左から白相、赤相、青相)




白相結露防止器取付け状態



結露防止器取付け状態
(白相内部)



白相通気口閉鎖状況:2箇所(シリコンにて閉鎖実施)

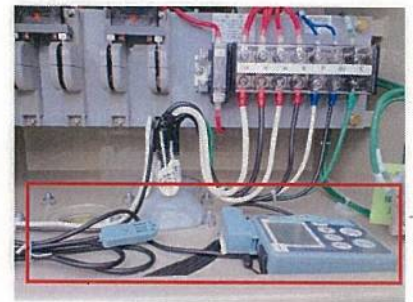

白相内の部温・湿度測定状況
(□が温・湿度計)



白相ヒータ電源切離し箇所
(交流200[V])



結露防止器外観
(左から全体、下部、上部)